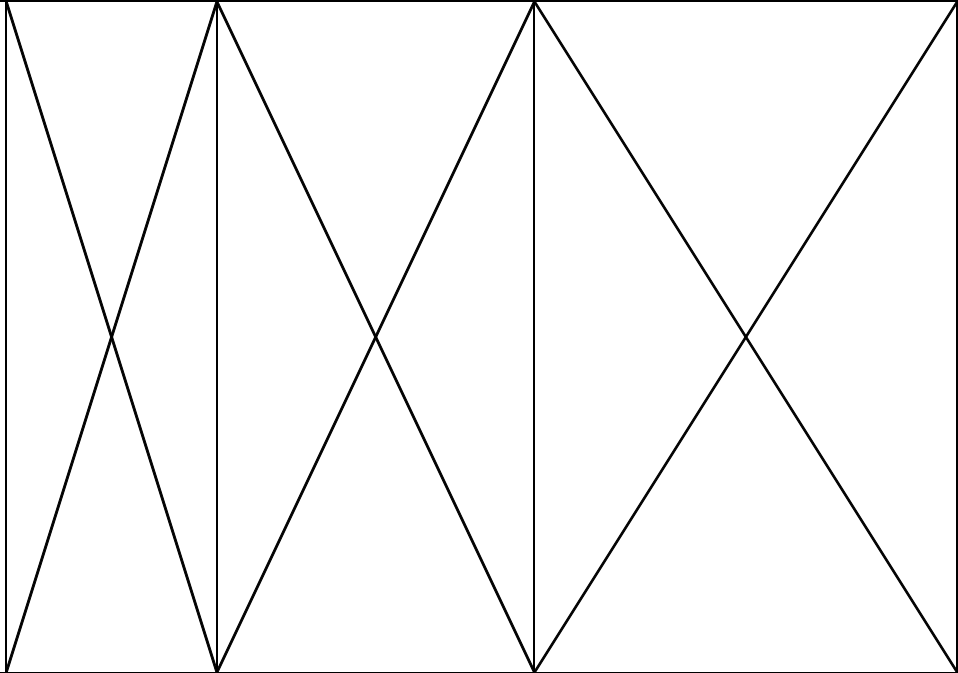


.....
Pieczęć Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz Cenowy
Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych zanurzeniowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk przepływomierzy elektromagnetycznych zanurzeniowych zgodnych z poniższymi wymaganiami:

Lp	Nazwa urządzenia	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	<u>Przepływomierz AquaMaster4 FEW412</u> •A - Rodzaj czujnika / Materiał wykładziny : Sonda / PEEK •P070 - Rozmiar czujnika : Długość zanurzeniowa 700 mm •N3 - Typ przyłącza procesowego : 1 in. NPT, 1/8 in. przyłącze ciśnieniowe •J- Materiał przyłącza procesowego : Uchwyt uszczelnienia ze stali nierdzewnej •R - Materiał elektrod pomiarowych : Stal nierdzewna 316L (1.4404) •A - Akcesoria : Brak •81 - Stopień ochrony: Przetwornik / Czujnik : IP68, NEMA 6P, kabel podłączony i zalany żywicą uszczelniającą •B - Zasilanie : Zasilanie bateryjne - baterie dostarczane w komplecie •B1 - Wyjścia : 2 wyjścia impulsowe + 1 alarmowe •RCW - Typ kalibracji : 2% - kalibracja fabryczna •SC1 - Długość i typ kabla sygnałowego : 5 m •CWA - Dopuszczenie dla wody pitnej : WRAS - Zatwierdzenie dla zimnej wody i ATEST PZH •M9 - Język dokumentacji : Język polski •Kod zamówieniowy: FEW412.A.P070.N3.J.R.A.81.B.B1.RCW.SC1.CWA.M9	szt	4			

2	<u>Przepływomierz AquaMaster4 FEW412</u> •A - Rodzaj czujnika / Materiał wykładziny : Sonda / PEEK •P100 - Rozmiar czujnika : Długość zanurzeniowa 1000 mm •N3 - Typ przyłącza procesowego : 1 in. NPT, 1/8 in. przyłącze ciśnieniowe •J- Materiał przyłącza procesowego : Uchwyt uszczelnienia ze stali nierdzewnej •R - Materiał elektrod pomiarowych : Stal nierdzewna 316L (1.4404) •A - Akcesoria : Brak •81 - Stopień ochrony: Przetwornik / Czujnik : IP68, NEMA 6P, kabel podłączony i zalany żywicą uszczelniającą •B - Zasilanie : Zasilanie bateryjne - baterie dostarczane w komplecie •B1 - Wyjścia : 2 wyjścia impulsowe + 1 alarmowe •RCW - Typ kalibracji : 2% - kalibracja fabryczna •SC1 - Długość i typ kabla sygnałowego : 5 m •CWA - Dopuszczenie dla wody pitnej : WRAS - Zatwierdzenie dla zimnej wody i ATEST PZH •M9 - Język dokumentacji : Język polski •Kod zamówieniowy: FEW412.A.P100.N3.J.R.A.81.B.B1.RCW.SC1.CWA.M9	szt	1		
<i>Całkowita wartość zamówienia</i>					

Adres dostawy:

- o Termin realizacji : 18 tygodni od daty podpisania umowy
- o Miejsce dostawy: Wydział Pomiarów i Automatyki, ul. Białobrzeska 4, 40-749 Katowice
- o Okres gwarancji: 24 miesiące
- o Wymagane dokumenty: karta katalogowa/DTR

Miejscowość, data

Podpis wraz z pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy